

NEOTECH INSPECTION & CHEMICAL CO., LTD.

บริษัท นีโอเทค อินสเปกชัน แอนด์ เคมีคัล จำกัด

301 Soi Phayasuren 3, Prayasuren Rd., Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510. Tel (662) 5174955-6 Fax (662) 5174957 www.neo.co.th

301 ซอยพระยาสุเรนทร์ 3 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510. โทร 02-5174955-6 โทรสาร 02-5174957 e-mail: nattawut@neo.co.th


การทดสอบฝ้ารมยานีโอซีท เปรียบเทียบกับฝ้าพลาสติกทั่วไป

ด้วยสารรมอลูมิเนียมฟอสไฟด์ 57% และเมซิลโบรไมด์ 98%

1. ทดสอบการเก็บแก๊สอลูมิเนียมฟอสไฟด์ 57% ในกล่อง ขนาด 30 x 43 x 40 ซม. ห่อด้วยพลาสติกกรมยา 4 แบบ ทดสอบเมื่อวันที่ 13-05-51 เวลา 11.35 น. ใส่ยาอลูมิเนียมฟอสไฟด์ 57% จำนวน 1 เม็ดต่อกล่อง

ALP

ชนิดฝ้า	วันและเวลาที่ทดลอง							
	วันที่ 1 11.35 น.	วันที่ 2 13.00 น.	วันที่ 3 13.00 น.	วันที่ 4 13.00 น.	วันที่ 5 13.00 น.	วันที่ 6 13.00 น.	วันที่ 7 13.00 น.	
ฝ้ารมยา NEO SHEET 0.08 mm.	16	14	12	9.17	7.75	6.33	5	
ฝ้ารมยา NEO SHEET 0.05 mm.	15	14	13	10	8.5	7	5	
ฝ้า PVC หน้า 0.1 mm.	12	10.50	9	6	4.5	3	2	
ฝ้า PVC หน้า 0.2 mm.	13	11	9	6	4.5	3	2.33	

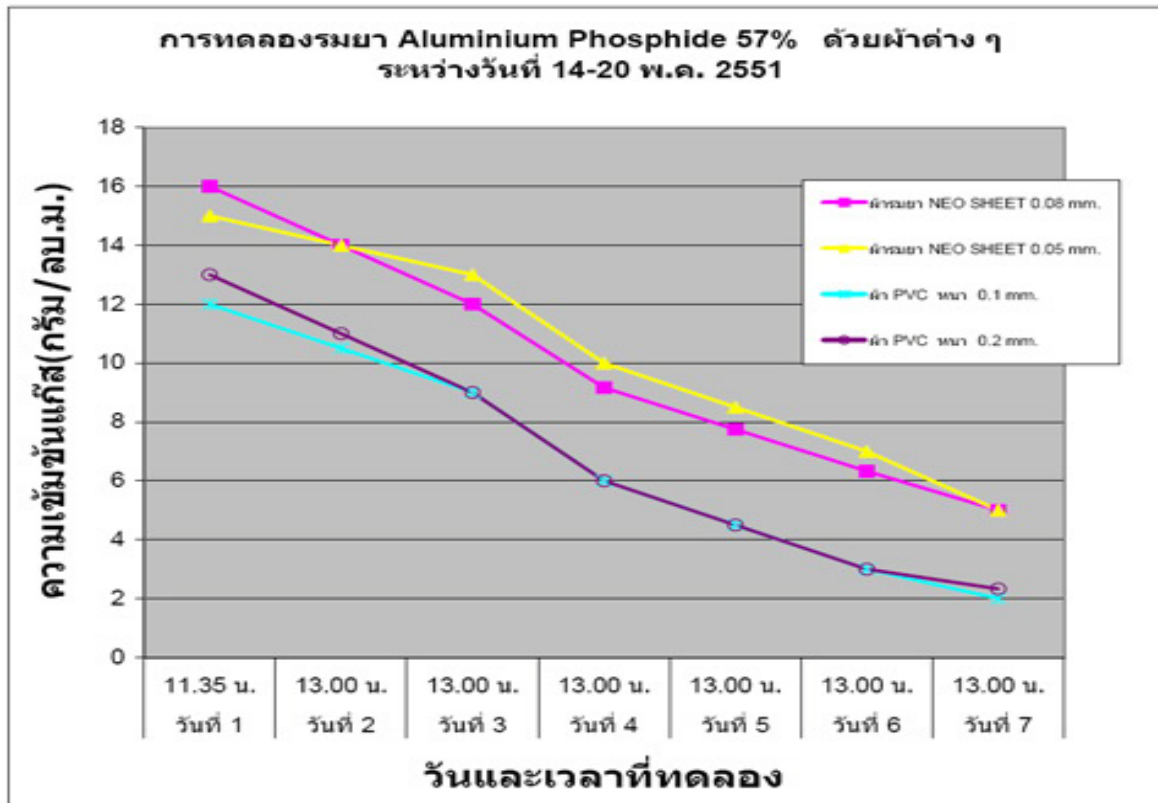

NEOTECH INSPECTION & CHEMICAL CO., LTD.

บริษัท นีโอเทค อินสเปกชัน แอนด์ เคมีคัล จำกัด

301 Soi Phayasuren 3, Prayasuren Rd., Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510. Tel (662) 5174955-6 Fax (662) 5174957 www.neo.co.th

301 ซอยพระยาสุเรนทร์ 3 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510. โทร 02-5174955-6 โทรสาร 02-5174957 e-mail: nattawut@neo.co.th

2. ทดสอบการเก็บแก๊ส เมทิลโบรไมด์ 98% ในกล่องขนาด 30 x 43 x 40 ซม.

ห่อด้วยพลาสติกกรมยา 4 แบบ ทดสอบเมื่อวันที่ 22-05-51 เวลา 14.00 น.

ใส่เมทิลโบรไมด์ 98% ปริมาณ 1 ปอนด์

MBR

ชนิดกัก	วันและเวลาที่ทดลอง				
	วันที่ 1	วันที่ 2	วันที่ 3	วันที่ 4	วันที่ 5
กักรวมยา NEO SHEET 0.08 mm.	123.66	40.66	22.66	18.66	11.66
กักรวมยา NEO SHEET 0.05 mm.	196	78	34	20.66	6
กัก PVC หนา 0.1 mm.	63	16.33	6.33	2.33	1
กัก PVC หนา 0.2 mm.	187	34	19.33	12	6

